Flugeldasala :
Þegar sett er upp aðstaða fyrir flugeldasölu
þá skal fjarlægja öll tæki og búnað úr tækjasal þe. brunahólfi.
Afmarka skal rými fyrir viðskiptavini með traustum afgreiðsluborðum.
Rými þetta skal vera með hurð á útvegg
sem opnist út þegar ýtt er á hurð og lokist af pumpu.
Önnur flóttaleið skal vera úr brunahólfi.
Vöru-hillur traustbyggðar eru aftan við afgreiðslumenn.
Á sölustað skal staðfesting á úttekt slökkviliðsstjóra vera sett upp á áberandi stað.
Öll meðferð með opin eld og reykingar er bönnuð á sölustað.
Á sölustað skal vera handslökkvitæki og annar slökkvibúnaður sem slökkviliðstjóri mælir fyrir um.
Nánar sjá Leiðbeiningar um sölustaði skoteldа 108.1.BR3 sjá netfang brunamal.is.

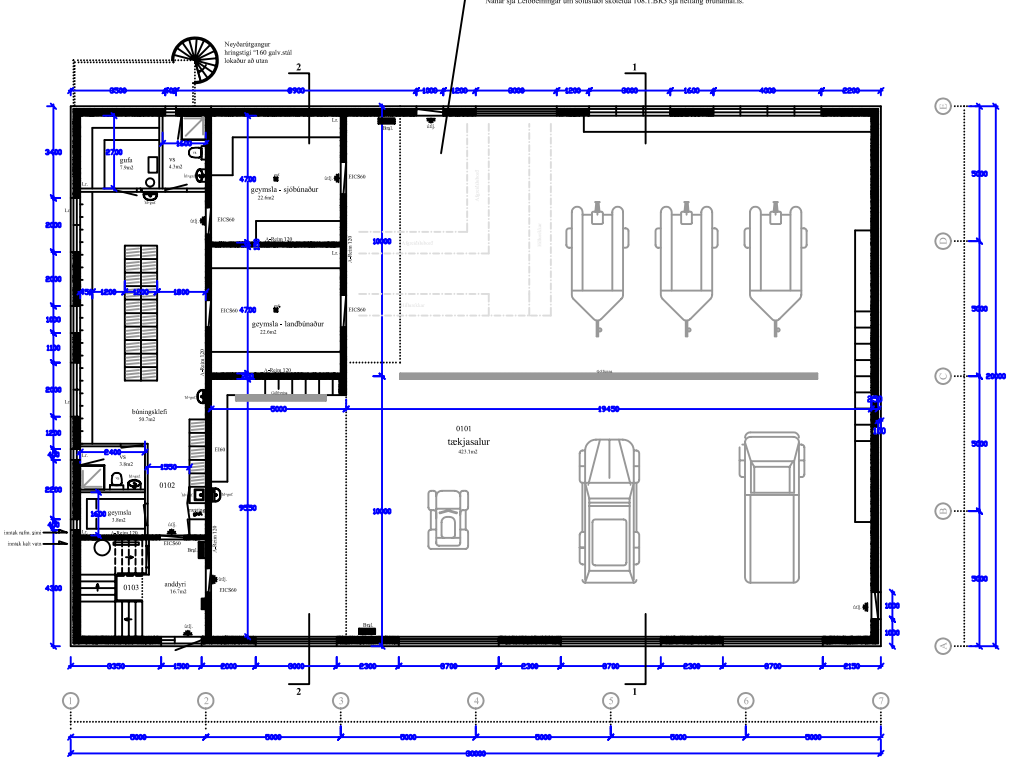

1. Hæð M 1:100

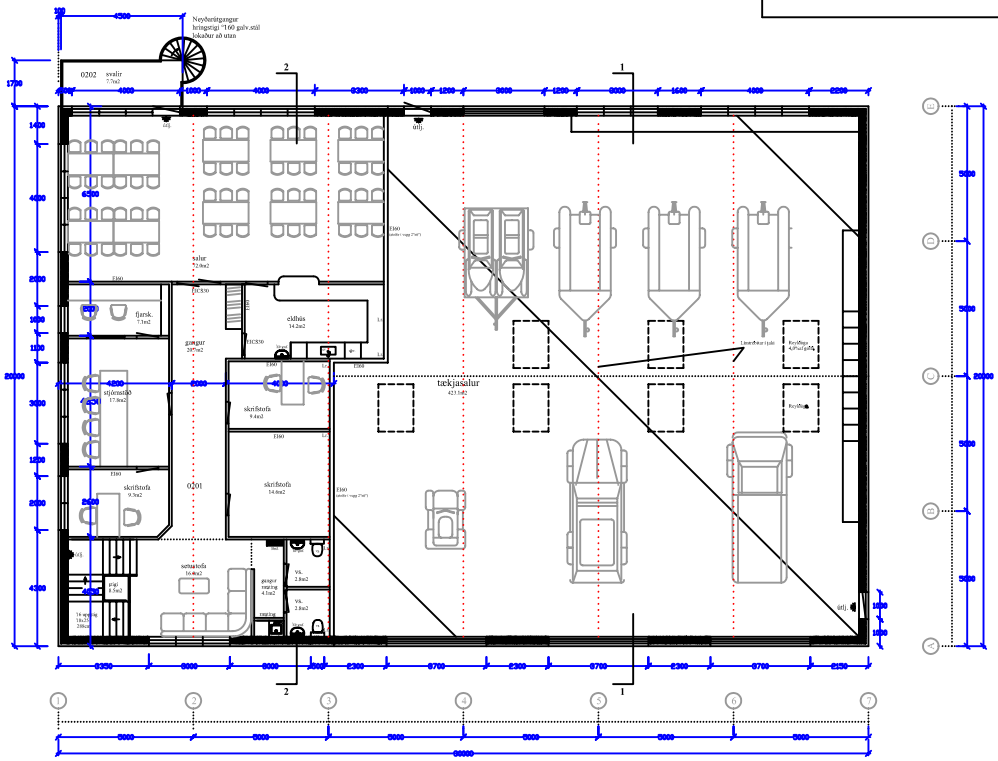

2. Hæð M 1:100

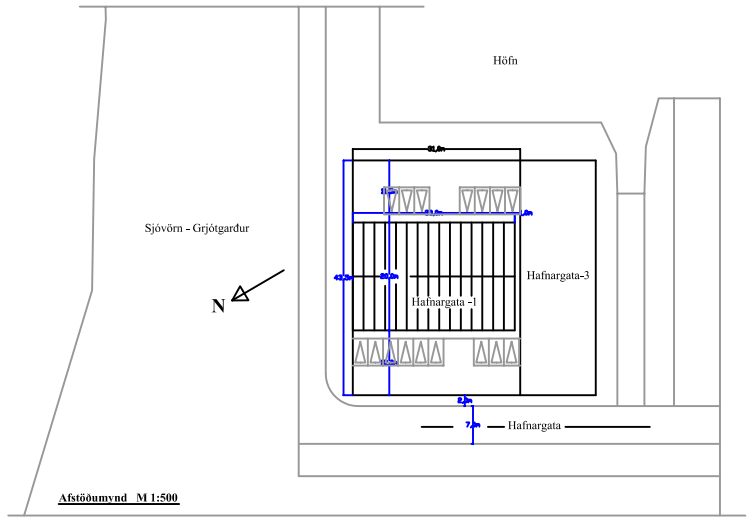

Afstöðumynd M 1:500

Skýringar :

Hús Björgunarsveitar Snæfellsbæjar.

Á 1. hæð er allur búnaður björgunarsveitarinnar þe. bílar- sleðar- bátar ofl.
Þar er einnig hreinlætis- og búnings-aðstaða.
Á 2. hæð er stjórnstöð björgunarsveitarinnar - skrifstofur- snyrting - eldhús og fundarsalur.

Húsið er steinsteypt þe. sökklar- gólf- útveggir/innveggir og millilofti.
Útveggir eru einangraðir að utan með 4" steinull með vindpappa (u-gildi 0,32 <0,4).
Utan á hús koma sléttar flísar 30 x 60cm steingrárar að lit (frostþolnar), upplímdar á álbitakerfi.

Þak er borið uppi af límtrébitum og sperrum 2"x9"furu.
Ofan á þak klæðist með 17"x6" klæðningu - þakpappa og bárujárni (aluzink).
Þak er einangrað með 8" steinull (u-gildi 0,17 < 0,2) , notkun við einangrun kemur rakasperra (þolplast 0,2).
Loft í tækjasal er klætt með aluzink-plötum/ hvítt.
Loft í aðstöðu á 2 hæð er klætt með hvítum loftaplötum.
Í þak yfir tækjasal koma reykklosunar-op.
Utan á þak-kanta klæðist með hvítu aluzink (lóðrétt).

Gólfhitalögn : í gólfum er innsteypt hitalögn.
Gólf á fyllingu er einangrað með 3" plasteinangrun 25 - 30kg/m3 (u-gildi 0,3<0,3.

Gluggar eru álklæddir trégluggar (hvítir) gler í gluggum er tvöfalt, K - gler.
Allir milliveggir hafi brunaþol EI60.
Allar veggklæðningar séu í flokki 1.

Húsinu er skipt í 3 brunahólf (Tækjasalur - búningsklefi - anddyri+millilofti).
Reyklosunarop eru á þaki tækjasalar 4% af gólffleti.
Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi sé í húsinu tengt vaktstöð.
Brunaslöngur, slökkvitæki og útljós skal setja í samráði við slökkvilið.

Fráreimslis og regnvatnslagnir tengjast fyrirliggjandi holræsakerfi.
Kalt neysluvatn/ rafmagn/sími/ ljósleiðari : eru fengnar úr stofnæðum á svæðinu.

Setja skal vélræna loftræsting frá gluggalausum rýmum.

Nánari frágangur sjá vinnuteikningar.

Stærð lóðar er 1348,5m2 , Nýtingarhlutfall = 0,61
Staðsetning og hæðarfestning húss skal ákveðinn í samráði við byggingarfulltrúa.

1.	21 apr. 09	Veggbæð 5,8m í 6,0m	GI.	
NR:	DAGS	BREYTING	AF	SAMÞ.

Hafnargata 1 Rifi Snæfellsbæ , Björgunarsveit Snæfellsbæjar	VERK NR:
Grunnmynd 1 - 2 hæð, afstöðumynd og skráningartafla.	SKJ NR:
	KVARÐI . 1:100
Tæknifræðistofa Gunnars Indriðasonar 081049-2979 Laugavegi 59 101 Rvk. s. 89-41-321	TEIKN:
	DAGS : 26 mars 2009
	TEIKN: nr. 1.